

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 652 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Takko Markt
- getrennte Sammel Materialrechnung

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- OBI Markt
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
-
-

Art der Arbeiten:

- Rechte Sprinkleranlage + Notstromgenerator
- Störung Sicherheitsbeleuchtung OBI fehler Decertest
noch Wartung ca. 3 Wochen wurde die Wartung nicht
nach VDE 0108 zurückgesetzt bzw. auf nächste Wartung
gevordt. Mit Schreiber Notstrom telefonisch die Anlage
auf 11.07.2016 umgesetzt. Störung weg, Anlage in
Ordnung.
- Errichtigen Brandmelderlage es muss ein Rauchmde
in die Mittelpunktsanzeige, da keiner einen Schlüsselbesitz
habe ich den Vorwagen angeufen VNB 06078-9361-8471 = bitten

Menge / Einheit	Material
88 Km	An und Abfahrt

OBI 449

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.07.2015	10:00	18:00	Tayfun Sökmen
15.07.2015			


 Tayfun Sökmen
 OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 Filiale Rödermark
 Ober-Rodener-Str. 13
 63322 Rödermark
 Telefon 06074/696200
 Telefax 06074/696209
 Ausführung

05. Aug. 2013

Vereinzelteileblicher OPIB Rhein-Main-Neckar
Postfach 10 19 31, 64215 Darmstadt

OBI Heimwerkermarkt Systemzentrale GmbH
Vorsorgung und Techn. Betrieb
Herr Harald Schillinger
Albert-Einstein-Straße 7 9
42929 Werneukirchen

Telefon 06151 404-2171
Telefax 06151 404-2002
Bernd.Goetzinger@vnb-rmn.de
Frankfurter Straße 100
64293 Darmstadt
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: D120 GBE

29. Juli 2013

Betriebsführung einer Mittelspannungsanlage in der Station
„URB Ob-Rodener-13,Ob“
Anschlussobjekt: 63322 Rödermark, Ober-Rodener Str. 13
Projekt-Nr. 10664190942 GBE
Anschlussobjekt-Nr.: 6001609260

Sehr geehrter Herr Schillinger,

Sie sind Eigentümer einer Mittelspannungsanlage, die an unser Mittelspannungsnetz angeschlossen ist. Den betreffenden Übersichtschauplan der Transformatorenstation, aus dem die Eigentumsgrenzen ersichtlich sind, haben wir diesem Schreiben als Anlage beigelegt.

Die Anforderungen an den Betrieb Ihrer Mittelspannungsanlage sind in den „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz, TAB Mittelspannung 2008“ in Verbindung mit unseren Ergänzungen geregelt. Danach sind Sie bzw. ein von Ihnen Beauftragter für den sicheren Betrieb und den ordnungsgemäßen Zustand Ihrer Mittelspannungsanlage verantwortlich. Die TAB Mittelspannung 2008 und unsere Ergänzungen hierzu finden Sie unter Netzausbau / Allgemeine Bedingungen auf unserer Internetseite www.vnb-rmn.de.

In Ziffer 5.1 unserer Ergänzungen zu den TAB Mittelspannung 2008 heißt es:

„Die Benennung des/des Anlagen- und Betriebsverantwortlichen erfolgt durch den Anschlussnehmer in schriftlicher Form. Es ist eine Telefonnummer anzugeben, unter der die ständige Erreichbarkeit des Betriebsverantwortlichen oder seines Beauftragten gewährleistet ist. Diese Daten werden beim VNB Rhein-Main Neckar gespeichert und werden ausschließlich für betriebliche Zwecke verwendet. Die Gültigkeit der Schaltberechtigung beträgt ein Jahr. Der Nachweis der Kenntnis des Betriebsverantwortlichen über die Inhalte der BGV A3 [11] und der DIN VDE 0105-100 [12] ist dem VNB Rhein-Main-Neckar einmal jährlich unaufgefordert, bis zum 31. Januar eines Jahres, in schriftlicher Form (z. B. per Urkunde oder Teilnahmestellung zur Elektrofachkraft mit Schaltberechtigung für die betreffende Spannungsebene in den Anlagen des Anschlussnehmers) zu erbringen.“

Verteilernetzbetreiber (VNB)
Rhein-Main-Neckar GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Str. 10
64293 Darmstadt
Sitz der Gesellschaft: Darmstadt
Reg.-Gericht Darmstadt HRA 83356
www.vnb-rmn.de

Ein Unternehmen des HSE-Konzerns

Komplementärin: Verteilernetzbetreiber (VNB)
Rhein-Main-Neckar Verwaltungsgesellschaft
Stadt der Entwicklung mbH
Reg.-Gericht Darmstadt HRB 85980
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Lothar Lüters (Vorstandsvorsteher)
Dr.-Ing. Ulrich Groß, Dipl.-Volksw. Reinhard Kalisch

Ust.Idnr. / St.-Nr. DE254435349/00737/30289
Bankverbindung: Commerzbank AG Darmstadt
BLZ 640 500 00 Kto. 1 229 307
IBAN: DE15 5084 0005 0133 0307 00
BIC: COBADEF5008



Nach den uns vorliegenden Informationen haben Sie uns für Ihre Mittelspannungsanlage bislang keinen Anlagen- und Betriebsverantwortlichen benannt.

Die Benennung des Anlagen- und Betriebsverantwortlichen sowie der Nachweis über die fachgerechte Instandhaltung kann durch Vorlage eines abgeschlossenen Instandhaltsungs- und Betriebsführungsvertrages erfolgen. Ein Angebot hierüber kann Ihnen die HSE Technik GmbH & Co. KG unterbreiten. Weitere Informationen erhalten Sie hierzu von HSE Technik, Herrn Klaus Herrmann, Tel. 06151/701-8680, mailto:klaus.herrmann@hse-ag.de.

Es ist Ihnen jedoch freigestellt, ein anderes für diese Aufgaben geeignetes Unternehmen zu beauftragen. In diesem Fall ist uns der Anlagen- und Betriebsverantwortliche unter Verwendung des Vordrucks D9, Netzführung, unserer Ergänzungen zu den TAB 2008 zu benennen und ein entsprechender Qualifikationsnachweis zu führen. Weiterhin sind uns auf Verlangen die Nachweise über die erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Eignungsachweise der ausführenden Fachfirmen vorzulegen.

Wir bitten Sie, uns bis spätestens 20. September 2013 einen Anlagen- und Betriebsverantwortlichen zu benennen bzw. einen abgeschlossenen Instandhaltungs- und Betriebsführungsvertrag mit einem entsprechend qualifizierten Unternehmen vorzulegen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

J. Schulz-Hammann
i. A. Joachim Schulz-Hammann

B. Götzinger
i. A. Bernd Götzinger

Anlage
Stationsplan


Groß-Umstadt
Hr. Kayser Jorgen
06078 - 9361-
8671
Jürgen. Kayser
C-netz-Suedhessen
de

Anlage zum Schreiben vom 29.07.2013

Liegenschaft: OBI, Ober-Rodener-Str. 13, 63322 Rödermark-Uberbach

3~50Hz 24kV

630A 16kA

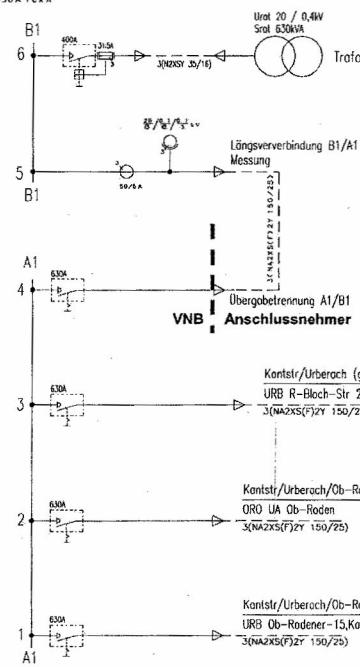

Stationsgebäude: URB Ob-Rodener-13,OBI
Bauwerksnummer: 38028
Plannummer: CAP 62136
Anschlussobjektumnummer: 6001609260
Anlagennummer: 4000747609

— — — Eigentumsgrenze